

PROGRAMA

FLORIPA SE LIGA NA REDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL



Relatório Parcial – 10/novembro/2016

O presente relatório apresenta os dados do Programa “Floripa Se Liga Na Rede” extraídos do sistema de geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, desde o início das inspeções, em outubro de 2013, até a presente data.

A tabela 1 indica a quantidade de inspeções realizadas adotando o imóvel como unidade de referência, sendo que o mesmo imóvel pode ser inspecionado mais de uma vez.

**Tabela 1: Quantidade de inspeções realizadas por localidade
(imóvel como unidade de referência)**

Localidade	Inspeções
Balneário do Estreito	1389
Barra da Lagoa	4008
Cachoeira do Bom Jesus	2209
Canasvieiras	4216
Costa da Lagoa	285
Ingleses	3023
José Mendes	88
Jurerê	1548
Lagoa da Conceição	4418
Ponta das Canas	1925
Total	23109

As inspeções são realizadas em todos os pontos de geração de esgoto e de destinação de águas pluviais, sendo que nos imóveis unifamiliares e comerciais cada vistoria completa caracteriza-se como 1 inspeção, tomando o imóvel como unidade de referência.

Por outro lado, nos multifamiliares e multicomerciais a inspeção se realiza por amostragem de acordo com a quantidade de prumadas existentes na edificação, o que, em função de sua representatividade, promove a verificação da destinação de todos os efluentes, podendo assim vistoriar-se diversos domicílios e/ou salas numa mesma edificação, mas caracterizando-se também como 1 inspeção, quando toma-se o imóvel multifamiliar/multicomercial como unidade de referência.

A tabela 2 demonstra a situação dos imóveis em que foram realizadas inspeções e também a quantidade total de imóveis inspecionados, incluindo-se imóveis unifamiliares, comerciais, multifamiliares e multicomerciais.

Tabela 2: Situação das inspeções realizadas (quantidade de imóveis)

Localidades	Ligações adequadas	Ligações com inadequações	Total
Balneário do Estreito	271	554	825
Barra da Lagoa	1247	695	1942
Cachoeira do Bom Jesus Jesus	482	563	1045
Canasvieiras	1129	1075	2204
Costa da Lagoa	102	58	160
Inglese	627	870	1497
José Mendes	6	52	58
Jurerê	349	511	860
Lagoa da Conceição	1443	882	2325
Ponta das Canas	469	597	1066
Total	6125	5857	11982



A tabela 3 indica, dentro das inspeções realizadas, o percentual de imóveis que se encontram com as ligações prediais adequadas e com inadequações no sistema de esgotamento sanitário e/ou água pluvial.



Tabela 3: Caracterização das inspeções realizadas (percentagem)



Localidades	Ligações adequadas	Ligações com inadequações
Balneário do Estreito	32,8	67,2
Barra da Lagoa	64,2	35,8
Cachoeira do Bom Jesus	46,1	53,9
Canasvieiras	51,2	48,8
Costa da Lagoa	63,8	36,2
Inglese	41,9	58,1
José Mendes	10,3	89,7
Jurerê	40,6	59,4
Lagoa da Conceição	62,1	37,9
Ponta das Canas	44,0	56,0
Total	51,1	48,9



Os gráficos de 1 a 10 indicam a quantidade de cada tipo de inadequação encontrada em sua totalidade (acumulada) e também a quantidade regularizada, por localidade, sendo que o mesmo imóvel pode apresentar mais de uma inadequação.



*As regularizações são consideradas apenas quando a totalidade do imóvel encontra-se em situação regular, ou seja, quando todas as inadequações encontradas no imóvel foram sanadas.

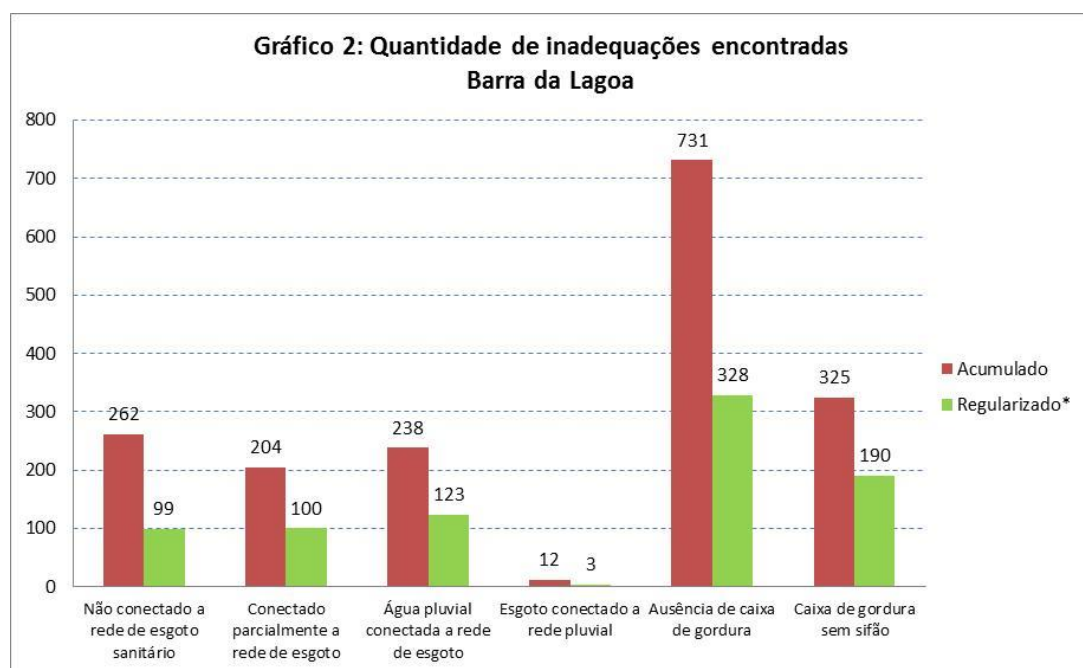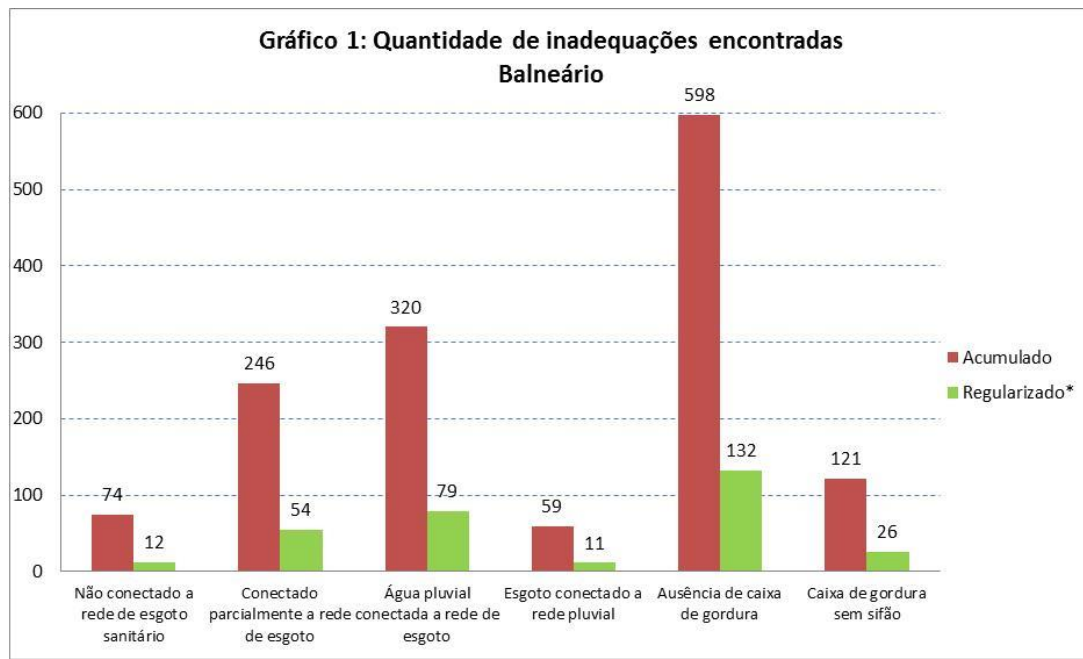

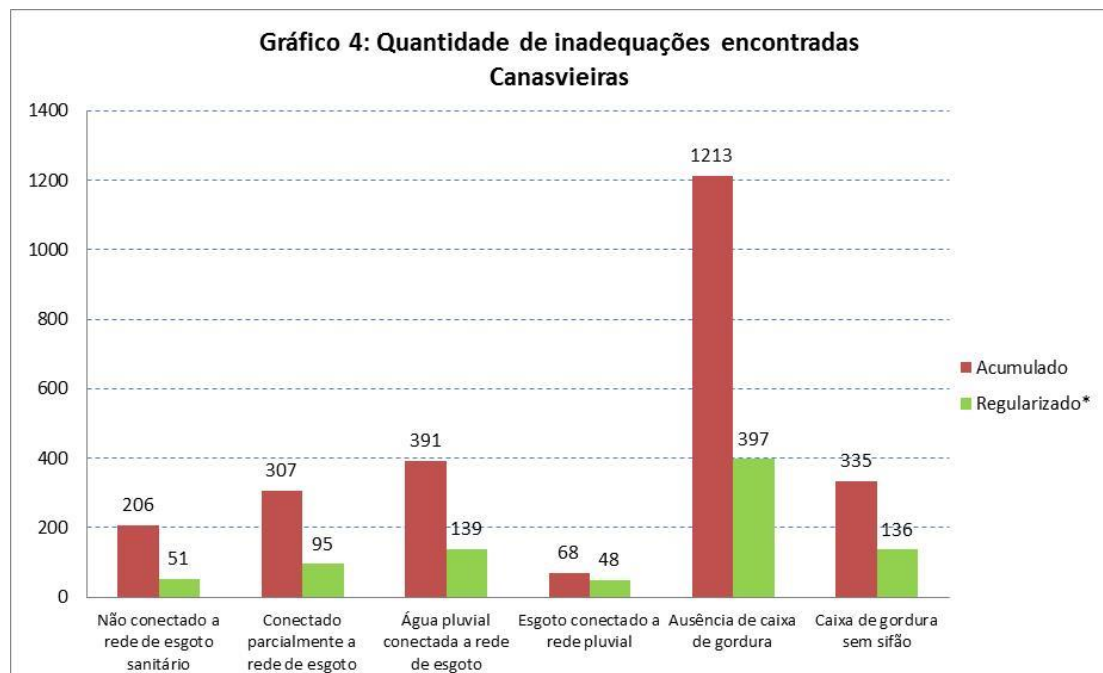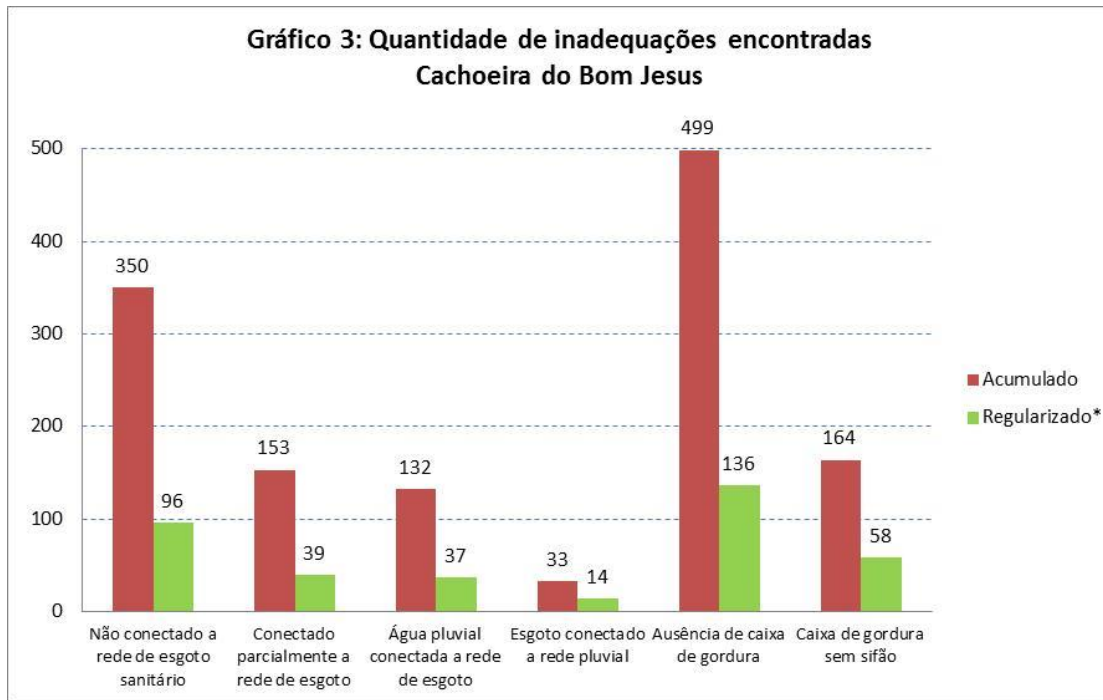

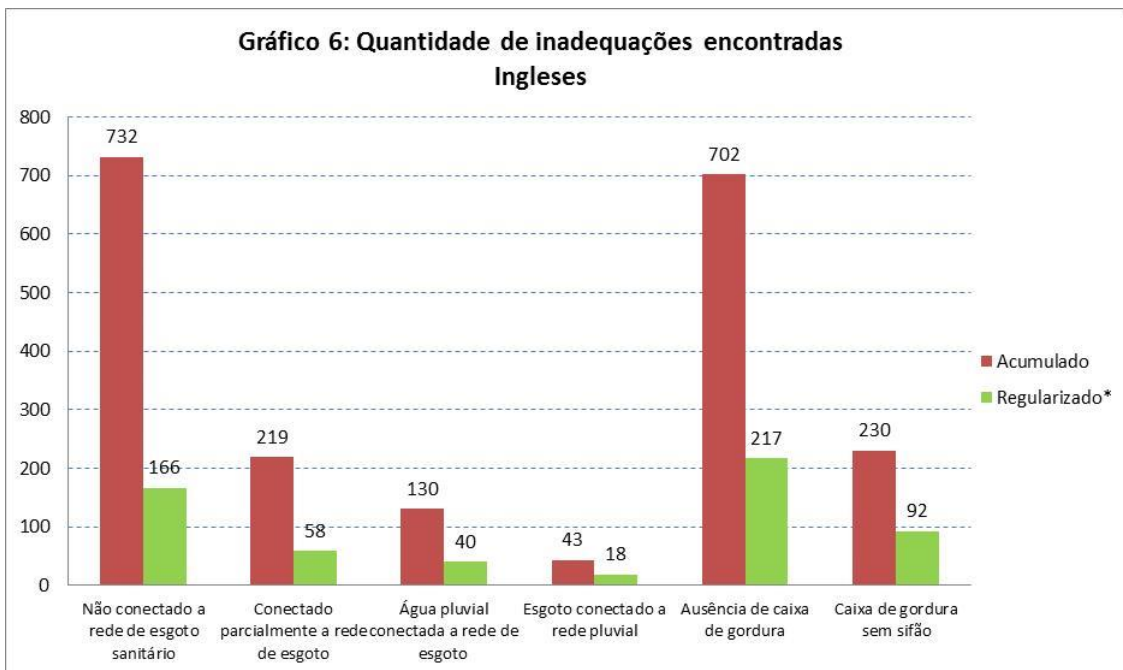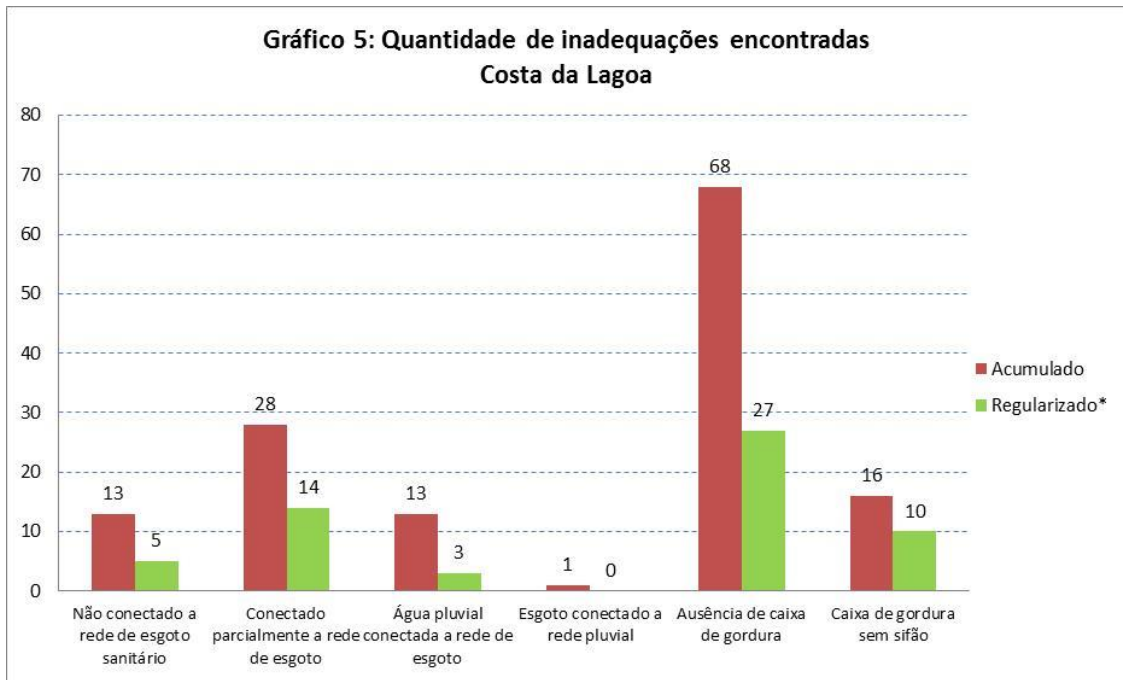

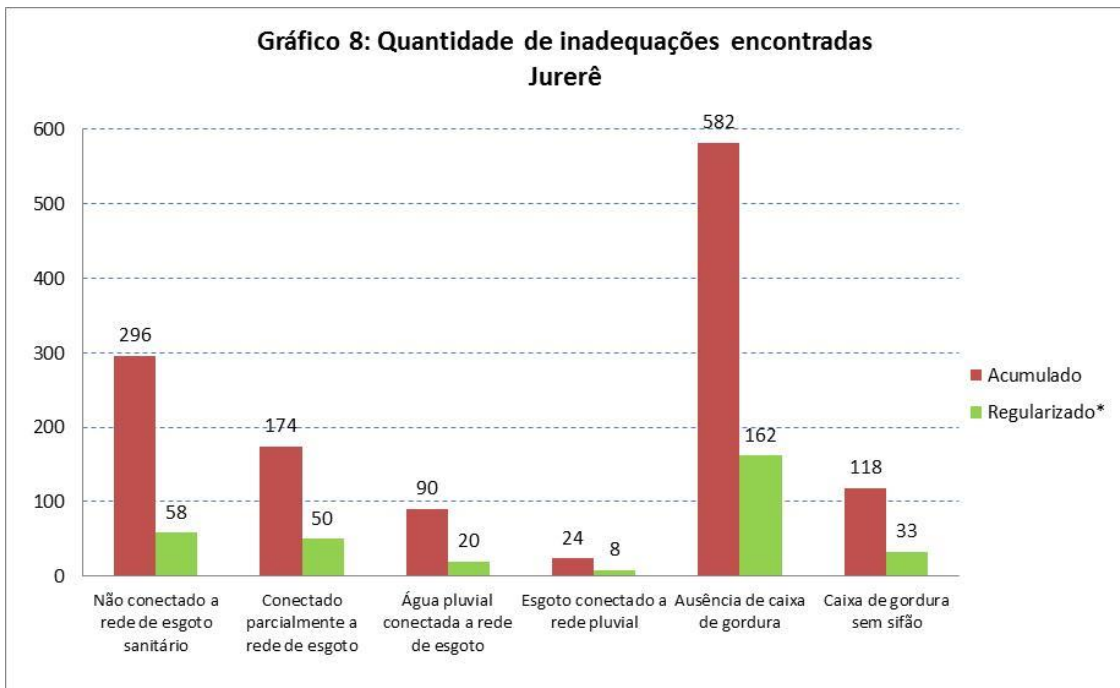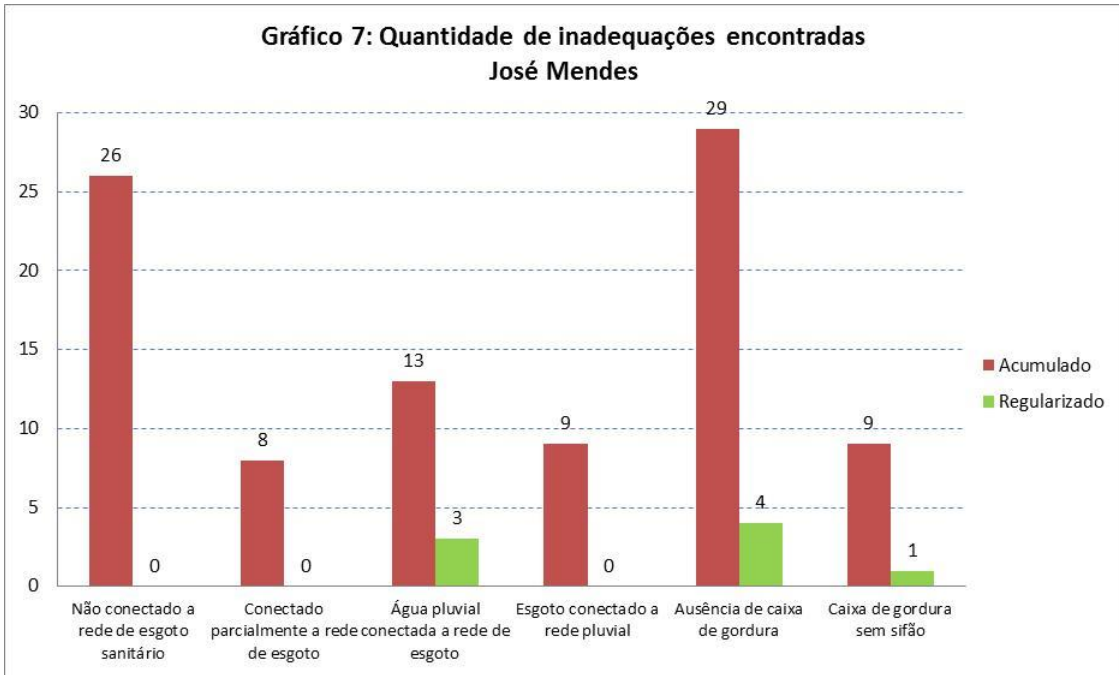

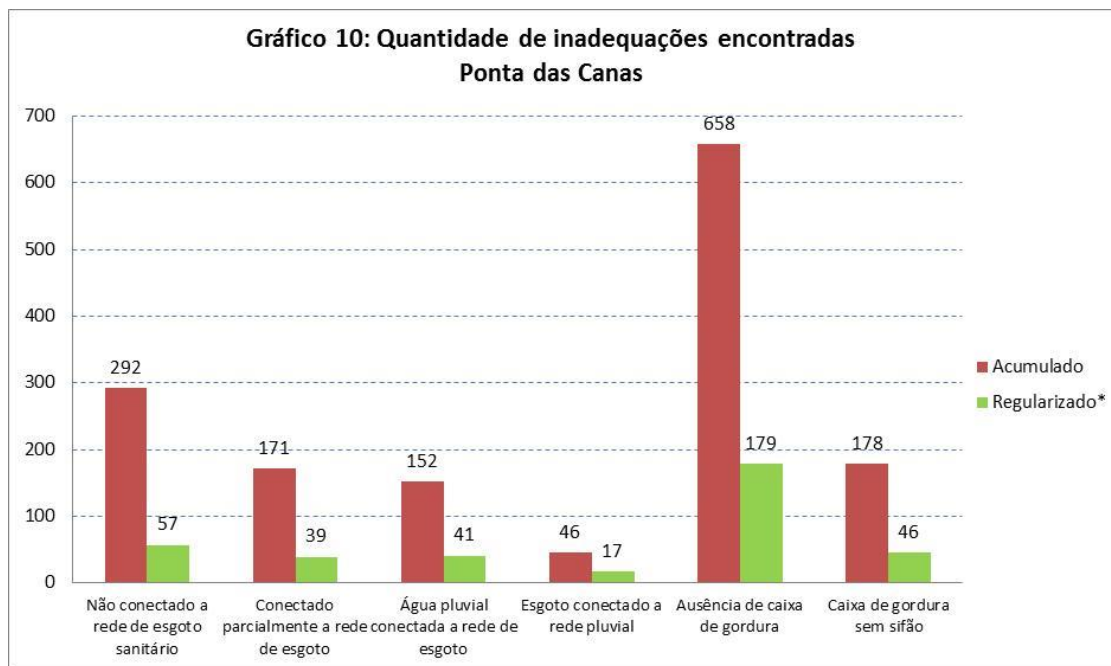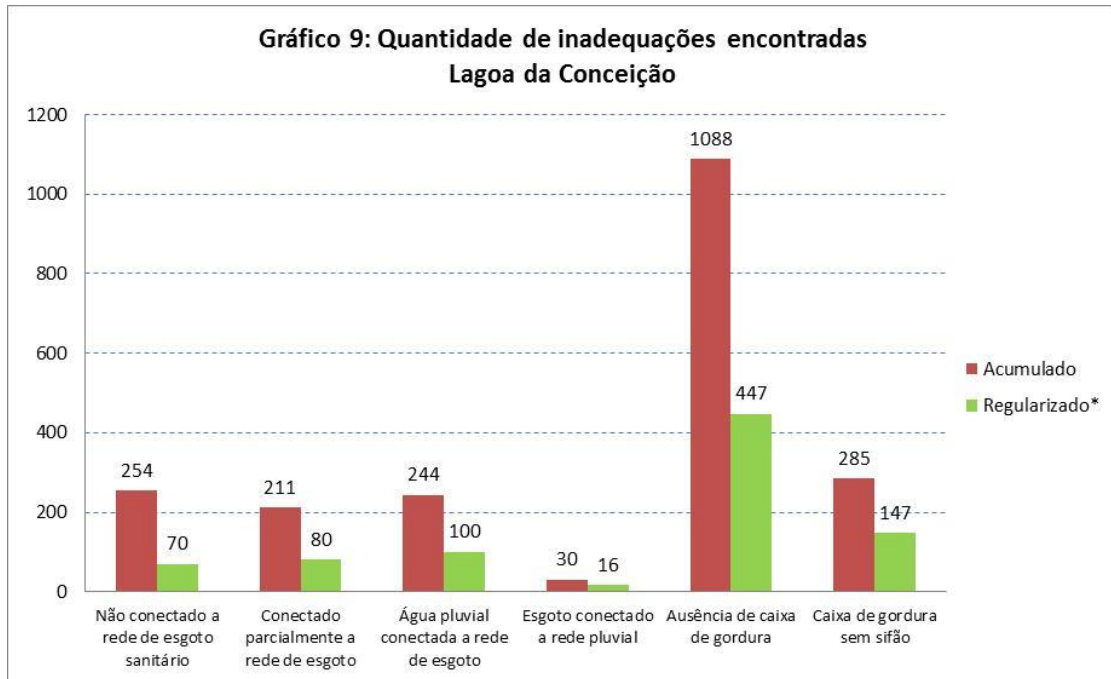

Por fim as tabelas 4 a 6, assim como o gráfico 11, tratam da situação dos imóveis e das inadequações após **reinspeção** do imóvel, ou seja, nos casos em que foram verificadas inadequações na primeira inspeção.

A tabela 4 indica a percentagem total de regularização de cada inadequação.

Tabela 4: Percentagem das inadequações específicas regularizadas

Inadequação	Quantidade
Água pluvial conectada a rede de esgoto sanitário	34,0
Ausência de caixa de gordura	32,9
Caixa de gordura sem sifão	41,5
Conectado parcialmente a rede de esgoto sanitário	30,7
Esgoto conectado a rede pluvial	41,5
Não conectado a rede de esgoto sanitário	24,5

A tabela 5 indica a quantidade de imóveis regularizados por localidade após reinspeção.

Tabela 5: Imóveis regularizados por localidade após reinspeção


Localidade	Quantidade de imóveis regularizados após reinspeção
Barra da Lagoa	610
Cachoeira do Bom Jesus	256
Canasvieiras	578
Costa da Lagoa	52
Inglese	387
Jurerê	227
Lagoa da Conceição	650
Ponta das Canas	252
José Mendes	4
Balneário do Estreito	184
Total	3200

Já a tabela 6 e o gráfico 11, a situação dos imóveis após reinspeção.

Tabela 6: Situação dos imóveis após reinspeção

Situação	Quantidade
Adequados após reinspeção	3200
Adequados após intimação	491
Não adequados a serem enviados para fiscalização	1457
Não adequados pendentes de intimação	2137
Não adequados com intimação encaminhada	1452
Total	8737

Gráfico 11: Situação dos imóveis após reinspeção

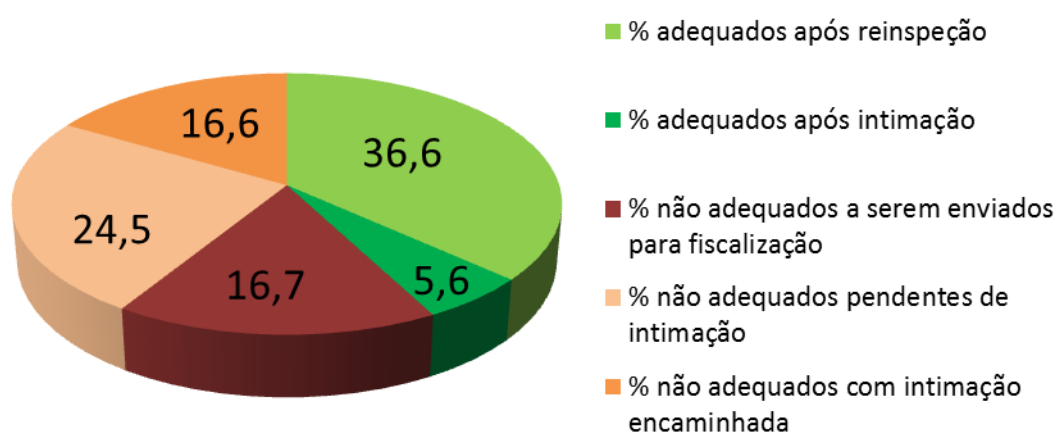

Florianópolis, 10 de novembro de 2016.